
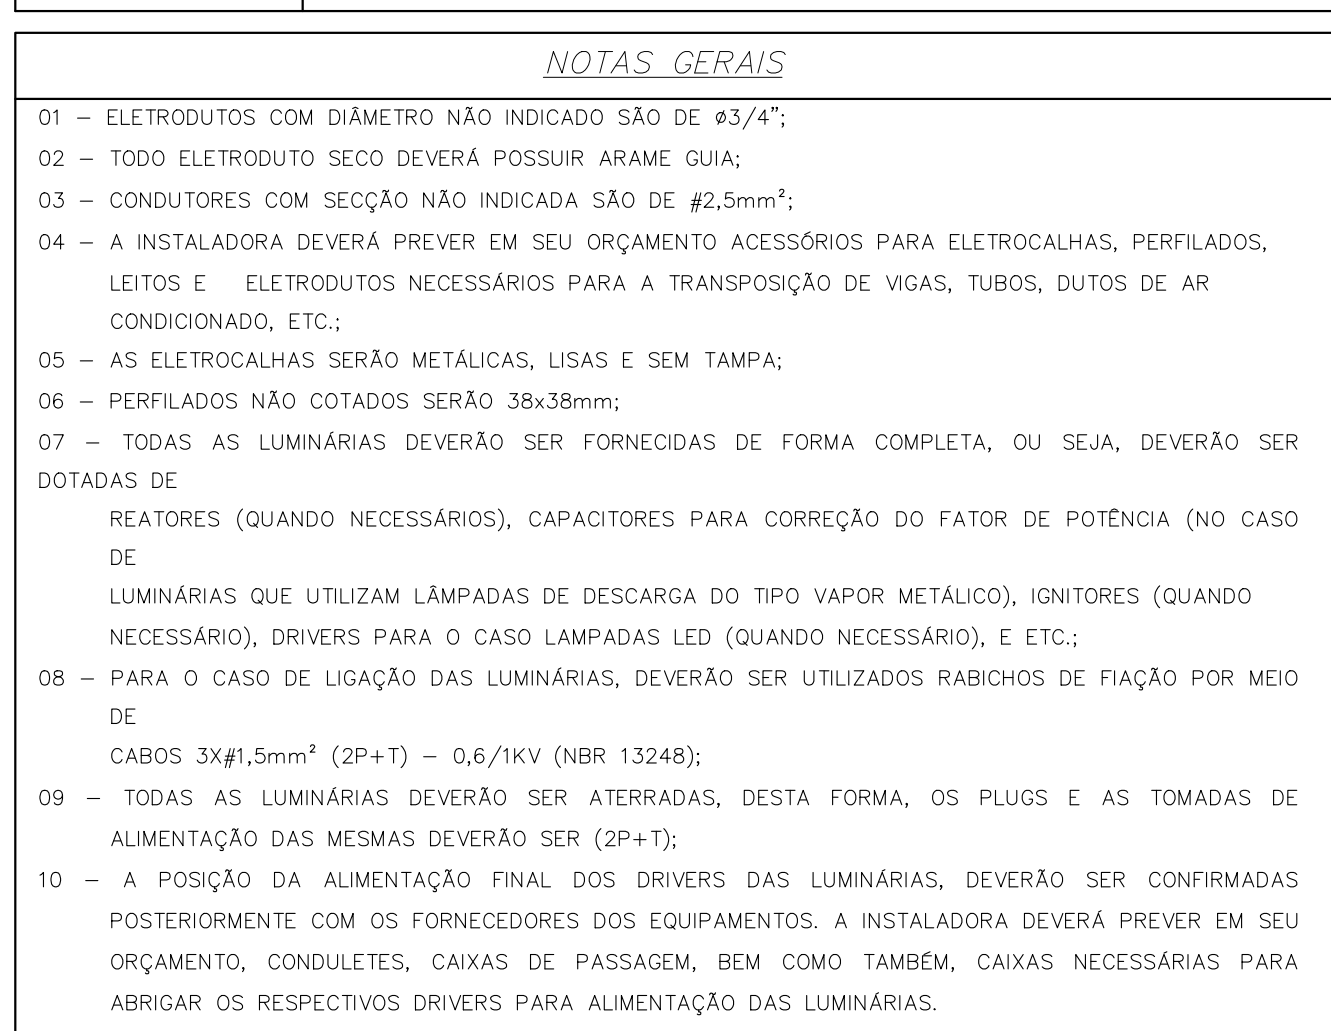
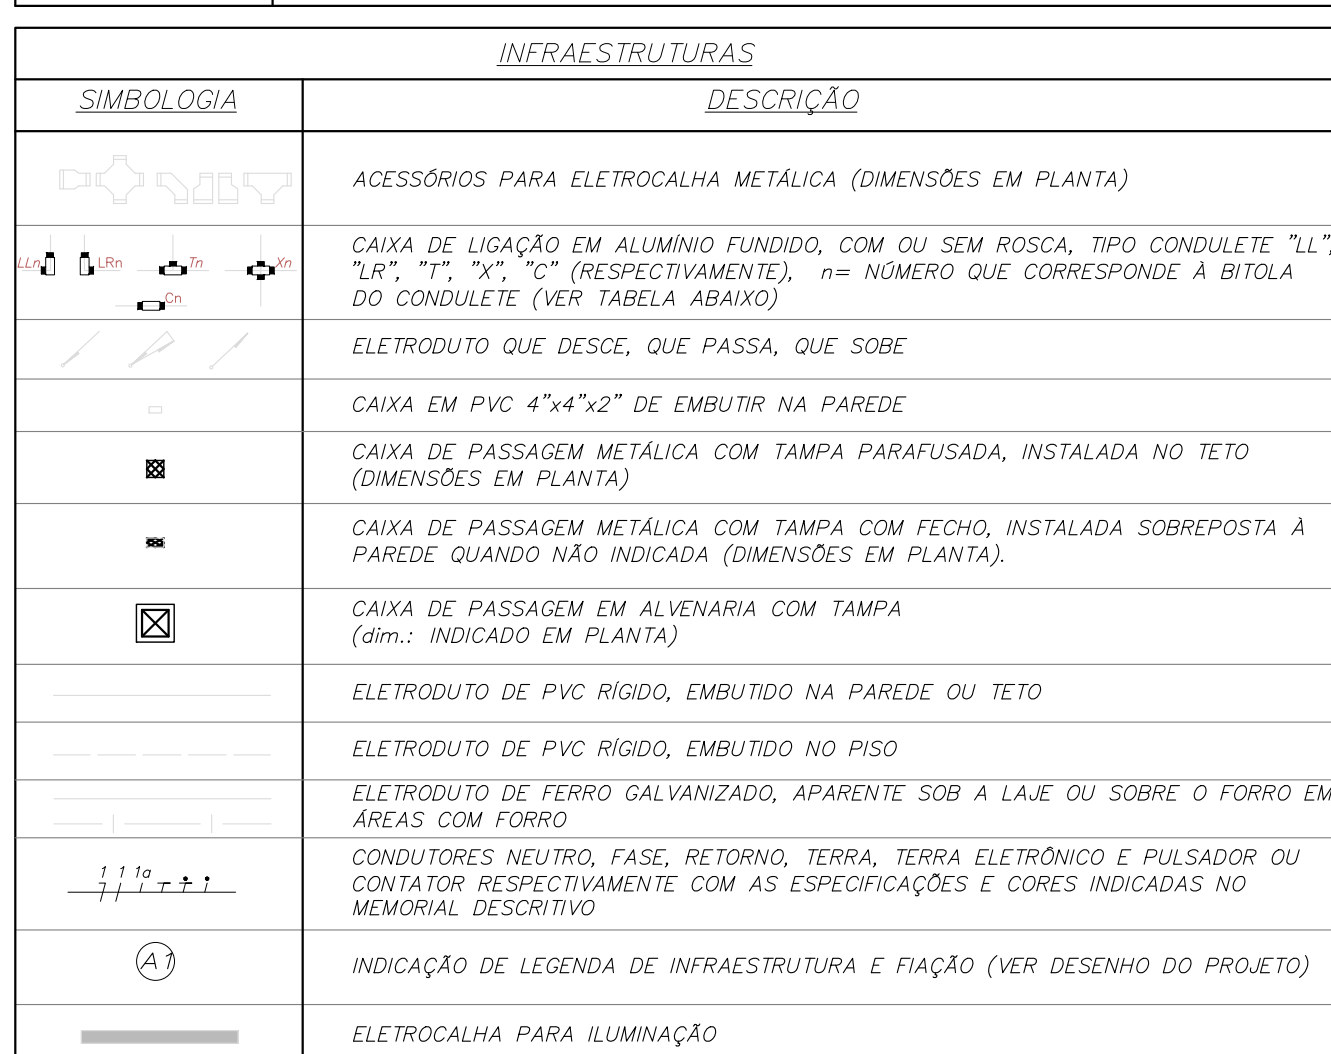
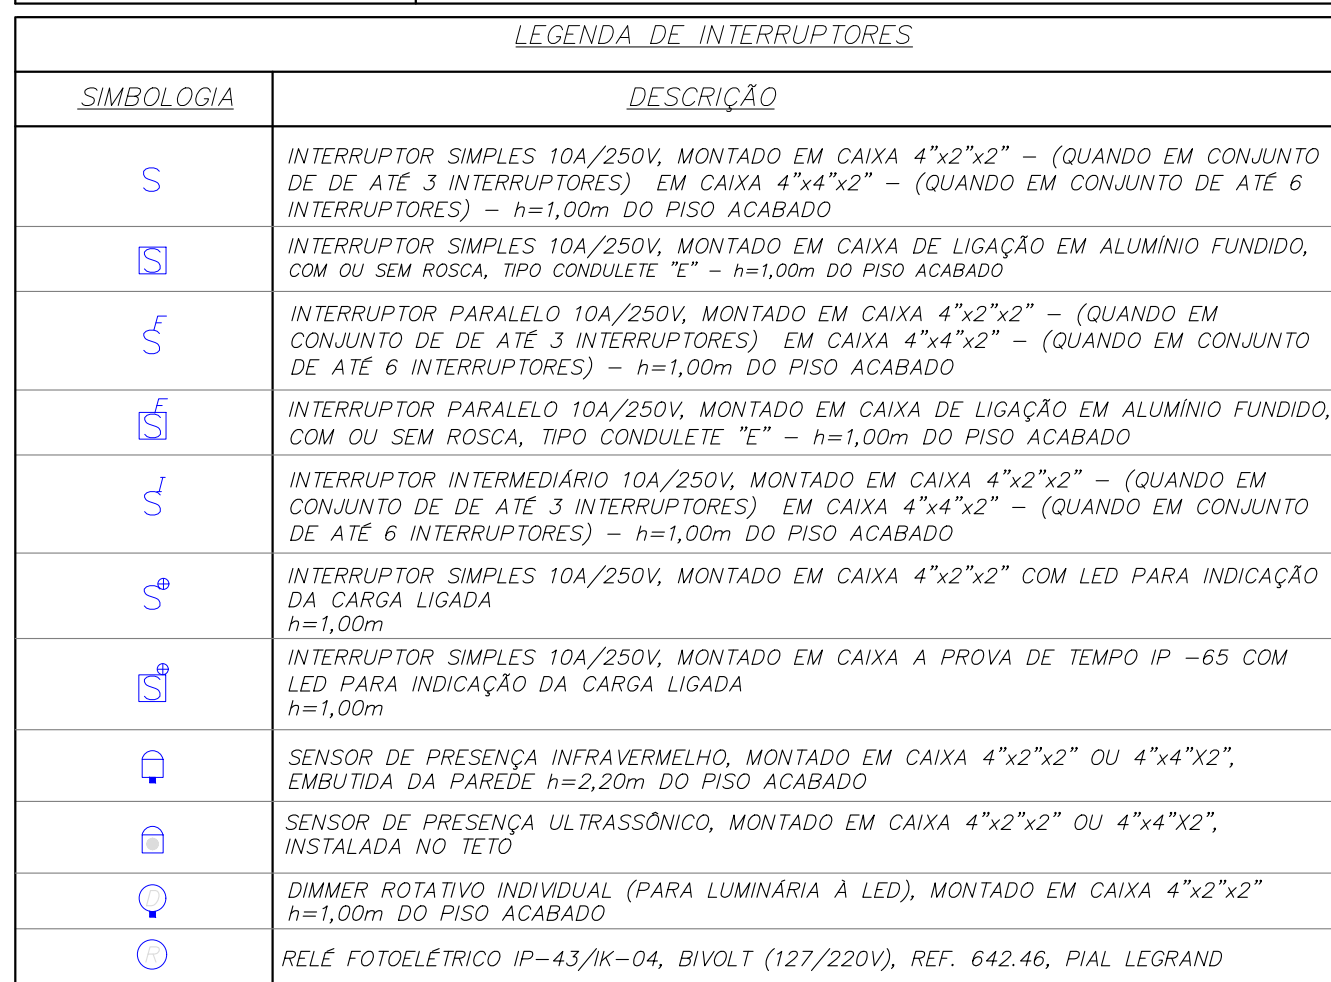


NOTAS
1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

00	MISSÃO INICIAL	LP	13/04/26
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

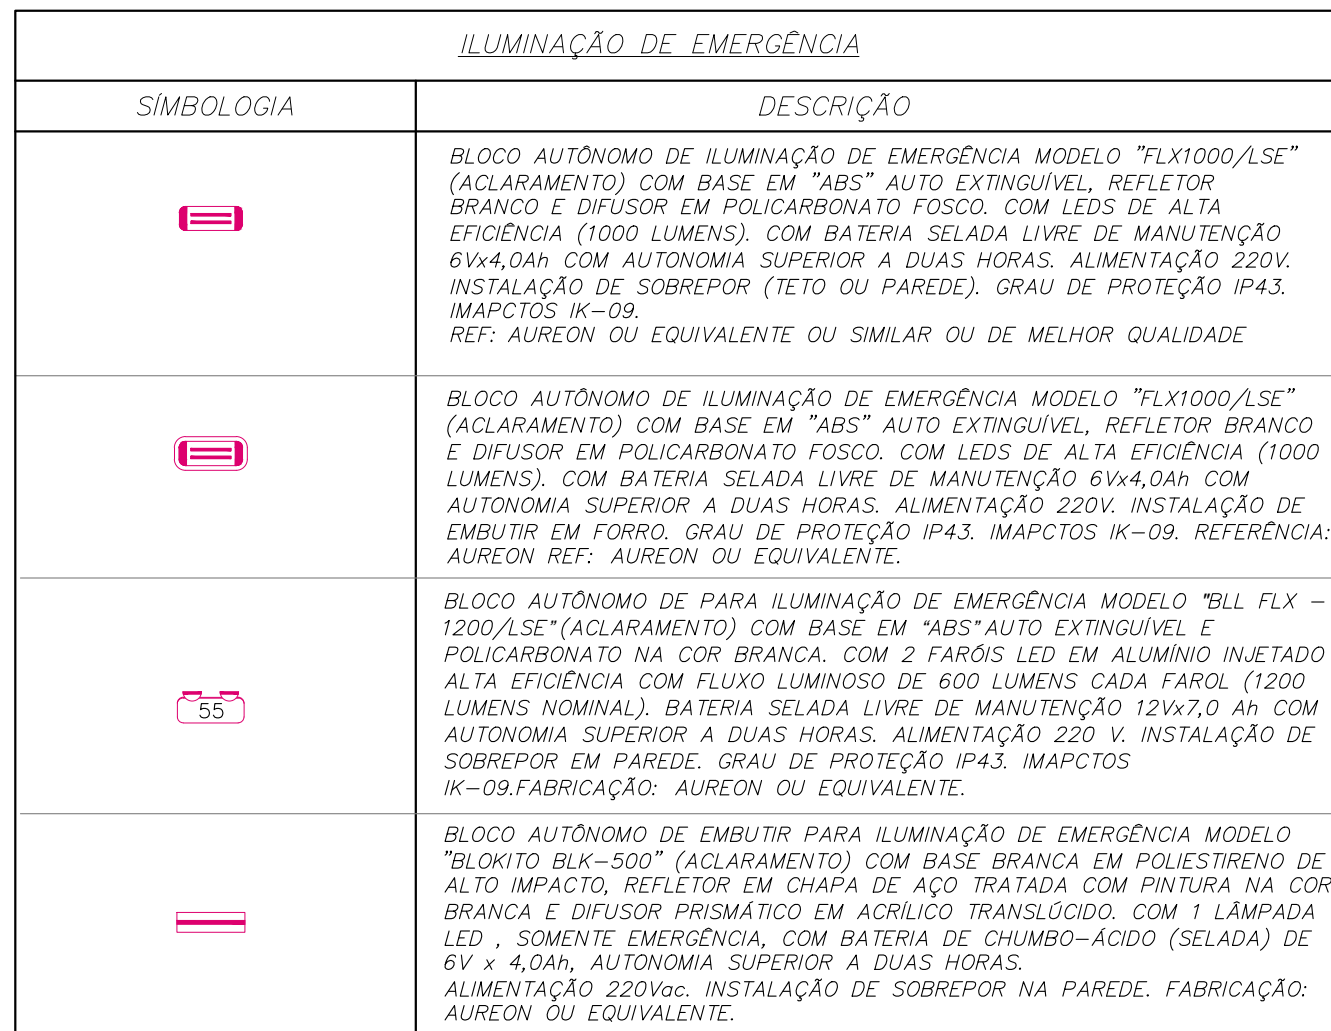

Q-E-TER-02 (198)

$$\begin{array}{c} 108/11 \quad 108/12 \quad 108/13 \quad 108/14 \quad 108/15 \quad 108/16 \quad 108/17 \quad 108/18 \\ \hline 108/10 \quad 108/11 \quad 108/12 \quad 108/13 \quad 108/14 \quad 108/15 \quad 108/16 \quad 108/17 \\ \hline 108/9 \quad 108/10 \quad 108/11 \quad 108/12 \quad 108/13 \quad 108/14 \quad 108/15 \quad 108/16 \quad 108/17 \end{array}$$

ELCTROCALINA 100x50mm

Q-E-TER-04 (110)

$$\begin{array}{c} 107/1 \quad 107/2 \quad 107/3 \quad 107/4 \quad 107/5 \quad 107/6 \quad 107/7 \quad 107/8 \quad 107/9 \quad 107/10 \\ \hline 107/1 \quad 107/2 \quad 107/3 \quad 107/4 \quad 107/5 \quad 107/6 \quad 107/7 \quad 107/8 \quad 107/9 \quad 107/10 \\ \hline 107/1 \quad 107/2 \quad 107/3 \quad 107/4 \quad 107/5 \quad 107/6 \quad 107/7 \quad 107/8 \quad 107/9 \quad 107/10 \end{array}$$

ELCTROCALINA 100x50mm

Q-E-TER-01 (107)

$$\begin{array}{c} 107/1 \quad 107/2 \quad 107/3 \quad 107/4 \quad 107/5 \quad 107/6 \quad 107/7 \quad 107/8 \quad 107/9 \\ \hline 107/1 \quad 107/2 \quad 107/3 \quad 107/4 \quad 107/5 \quad 107/6 \quad 107/7 \quad 107/8 \quad 107/9 \\ \hline 107/1 \quad 107/2 \quad 107/3 \quad 107/4 \quad 107/5 \quad 107/6 \quad 107/7 \quad 107/8 \quad 107/9 \end{array}$$

ELCTROCALINA 100x50mm

Q-E-TER-03 (109)

$$\begin{array}{c} 109/1 \quad 109/2 \quad 109/3 \quad 109/4 \quad 109/5 \quad 109/6 \quad 109/7 \quad 109/8 \quad 109/9 \\ \hline 109/1 \quad 109/2 \quad 109/3 \quad 109/4 \quad 109/5 \quad 109/6 \quad 109/7 \quad 109/8 \quad 109/9 \\ \hline 109/1 \quad 109/2 \quad 109/3 \quad 109/4 \quad 109/5 \quad 109/6 \quad 109/7 \quad 109/8 \quad 109/9 \end{array}$$

ELCTROCALINA 100x50mm

Q-E-TER-06 (111)

$$\begin{array}{c} 111/1 \quad 111/2 \quad 111/3 \quad 111/4 \quad 111/5 \quad 111/6 \quad 111/7 \quad 111/8 \quad 111/9 \\ \hline 111/1 \quad 111/2 \quad 111/3 \quad 111/4 \quad 111/5 \quad 111/6 \quad 111/7 \quad 111/8 \quad 111/9 \\ \hline 111/1 \quad 111/2 \quad 111/3 \quad 111/4 \quad 111/5 \quad 111/6 \quad 111/7 \quad 111/8 \quad 111/9 \end{array}$$

ELCTROCALINA 100x50mm

Q-E-EXTERNA (124)

$$\begin{array}{c} 124/1 \quad 124/2 \quad 124/3 \quad 124/4 \quad 124/5 \quad 124/6 \\ \hline 124/1 \quad 124/2 \quad 124/3 \quad 124/4 \quad 124/5 \quad 124/6 \\ \hline 124/1 \quad 124/2 \quad 124/3 \quad 124/4 \quad 124/5 \quad 124/6 \end{array}$$

ELCTROCALINA 100x50mm

LEGENDA DE INTERFERÊNCIAS	
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	INTERFERIÇÃO SIMPLES 100%/250%, MONTADO EM CAIXA 4"x6"x2" – (IGUARD EM CONJUNTO DE 6 AT E 3 INTERFERIÇÕES) EM CAIXA 4"x6"x2" – (IGUARD EM CONJUNTO DE 6 AT E 3 INTERFERIÇÕES) = $n=100m$ DO PISO ACABADO
	INTERFERIÇÃO SIMPLES 100%/250%, MONTADO EM CAIXA DE LAÇAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM OU SEM ROSCA, TUDO CONECTE "E" = $n=100m$ DO PISO ACABADO
	INTERFERIÇÃO PARALELO 100%/250%, MONTADO EM CAIXA 4"x6"x2" – (IGUARD EM CONJUNTO DE 6 AT E 3 INTERFERIÇÕES) EM CAIXA 4"x6"x2" – (IGUARD EM CONJUNTO DE 6 AT E 3 INTERFERIÇÕES) = $n=100m$ DO PISO ACABADO
	INTERFERIÇÃO PARALELO 100%/250%, MONTADO EM CAIXA DE LAÇAO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM OU SEM ROSCA, TUDO CONECTE "E" = $n=100m$ DO PISO ACABADO
	INTERFERIÇÃO INTERMEDIO 100%/250%, MONTADO EM CAIXA 4"x6"x2" – (IGUARD EM CONJUNTO DE 6 AT E 3 INTERFERIÇÕES) EM CAIXA 4"x6"x2" – (IGUARD EM CONJUNTO DE 6 AT E 3 INTERFERIÇÕES) = $n=100m$ DO PISO ACABADO
	INTERFERIÇÃO SIMPLES 100%/250%, MONTADO EM CAIXA 4"x6"x2" COM LED PARA INDICAÇÃO DA CARGA LIGADA $n=100m$
	INTERFERIÇÃO SIMPLES 100%/250%, MONTADO EM CAIXA A PROVA DE TEMPO TP – 65 COM LED PARA INDICAÇÃO DA CARGA LIGADA $n=100m$
	SENADOR DE PRESEÇA INAPRAPHICADA, MONTADO EM CAIXA 4"x6"x2" OU 4"x4"x2", CAMBOTA DA FAVELA 2" (2000) PARA 1000 (PARADO)
	SENADOR DE PRESEÇA DA TRASSONCO, MONTADO EM CAIXA 4"x6"x2" OU 4"x4"x2", INSTALADA NO TETO
	SENADOR ROTATORIO INAPRAPHICADA, PARA LUMINARIA A LIGADA EM CAIXA 4"x6"x2" – $n=100m$ DO PISO ACABADO
	RELÉ FOTOELETRICO – 43/-K/0-A, BULBOM 127/220V, REF. 642-46, PIAL LEGAL

NOTAS GERAIS

- 01 - ELÉTROTUTOS COM DIÂMETRO NÃO INDICADO SÃO DE 1/4";
- 02 - TODOS ELÉTROTUTOS SECO DEVEM POSSUIR ANEIS C/ 0,015";
- 03 - CONDUTORES COM SEÇÃO NÃO INDICADA SÃO DE 42,5mm²;
- 04 - A INSTALADORA DEVERÁ PREVER EM SEU ORÇAMENTO ACESÓRIOS PARA VIGIOLÂMPADAS, PERIFÉRIOS, LEITOS E ELÉTROTUTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSPORTEÇÃO DE GASES, TUBOS, DUTOS DE AR CONDICIONADO, ETC.;
- 05 - AS ELÉTROLUMINÁRIAS SERÃO METÁLICAS, LÍTIAS E SEM TAMPA;
- 06 - PERIFÉRIOS NÃO COTADOS SERÃO 280x300mm;
- 07 - TODAS AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER FORMADAS DE FORMA COMPLETA, OU SEJA, DEVERÃO SER DOTADAS DE:
RESISTORES (QUANDO NECESSÁRIOS), CAPACITORES PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA (NO CASO DE LUMINÁRIAS QUE UTILIZAM LÂMPADAS DE DESCARGA DO TIPO VAPOR METÁLICO), IGNIÇÕES (QUANDO NECESSÁRIAS), DIVISORES PARA O CASO DE LÂMPADAS LED (QUANDO NECESSÁRIAS), E ETC.;
- 08 - PARA O CASO DE LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVERÃO SER UTILIZADOS RABICHOS DE FAIXA POR MEIO DE CABOS 3x40,5mm² (2P+1) = 0,6/16V (NBR 13424);
- 09 - TAMBÉM AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATRÉRSIAS, DESTA FORMA, OS PÍLOS E AS TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO DAS MESMAS DEVERÃO SER (2P+1);
- 10 - A INSTALADORA DEVERÁ PREVER EM SEU ORÇAMENTO AS LUMINÁRIAS, DEVERÃO SER CONFINADAS POSTERIORMENTE COM OS FORNECEDORES DOS EQUIPAMENTOS. A INSTALADORA DEVERÁ PREVER EM SEU ORÇAMENTO, CONDUTILES, CAIXAS DE PASSAGEM, BEM COMO TAMBÉM, CAIXAS NECESSÁRIAS PARA ABRIREM OS RESPECTIVOS DUTOS DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.

DO TERREO - PARTE A

1. COGERIR MEDIDAS NO LOCAL
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

ing.* MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN
ing.* LUIZ ALBERTO BLOIS